

## 6. Пошук та усунення несправностей

Використовуйте нижченаведену таблицю для усунення виникаючих проблем.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
На передній панелі відсутній світлодіодний індикатор.	Підсаджена батарея.	Наснажуйте батарею протягом не менше 6 годин.
	Збії батареї.	Замініть її на батарею того самого типу.
	ДБЖ не увімкнено.	Ще раз натисніть на вимикач, аби ДБЖ увімкнулося.
Весь час лунає сигнал тривоги, тоді як загальна мережа у нормі.	ДБЖ є під перенапругою.	Спершу усуньте частину напруги. Перед тим, як знов приєднати пристрої, переконайтеся, будь ласка, що напруга відповідає характеристикам ДБЖ, зазначеним у відповідних технічних умовах.
Коли у загальній мережі нема струма, час аварійного живлення скорочено.	ДБЖ є під перенапругою.	Усуньте критичну напругу. Відключіть від ДБЖ зайві пристрої.
	Напруга, що дає батарея, занадто низька.	Наснажуйте батарею щонайменш 6 годин.
	Дефект батареї – можливо, через її функціонування в середовищі з високою температурою, або через неналежну її експлуатацію.	Замініть її на батарею того самого типу.
Загальна мережа у нормі, але індикатор все одно миготить.	Кінець шнура живлення «бовтається» у гнізді, не є щільно підключений.	Підключіть шнур живлення належним чином.

## 7 Технічні характеристики

Модель	Vesta 450	Vesta 650	Vesta 850
<b>ЄМНІСТЬ</b>	450 VA / 240 W	650 VA / 360 W	850 VA / 480 W
<b>ВХІД</b>			
Напруга	110/120 VAC або 220/230/240 VAC		
Діапазон напруги	81-145 VAC / 162-290 VAC		
<b>ВИХІД</b>			
Стабілізація напруги	+/-10%		
Час спрацювання	Нормально 2-6 мс, максимум 10 мс		
Форма сигналу напруги	Умовна синусоїда		
<b>БАТАРЕЯ</b>			
Тип та номер	12 V/4.5 AH x 1	12 V/7 AH x 1	12 V/9 AH x 1
Час наснаження	4-6 ore per il recupero del 90% della capacità		
<b>ФІЗИЧНІ ДАНІ</b>			
Габарити	287X100X142 mm (довжина x ширина x висота)		
Нетто (кг)	3.5	4.25	4.9
<b>Середовище</b>			
Вологість	0-90 % RH @ 0-40° C (без утворення конденсату)		
Рівень шуму	Менший за 40 дБ		
<b>Менеджмент</b>			
USB/RS-232(Опція)	Підтримка Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, and MAC		



## 1. Package Contents

You should have received the following items inside of package:

- UPS Unit
- Quick Guide
- Communication cable (only for the model with RS-232 port)
- Power cable (only for the IEC-type model)

EN


## 2. Product Overview

### Front View:




Power Switch

### LCD panel:

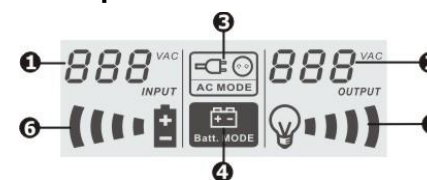

- ① Input voltage
- ② Output voltage
- ③ AC mode indicator
- ④ Battery mode indicator
- ⑤ Load level indicator, flashing indicates overload
- ⑥ Battery capacity indicator, flashing Indicates low battery

### Back View:

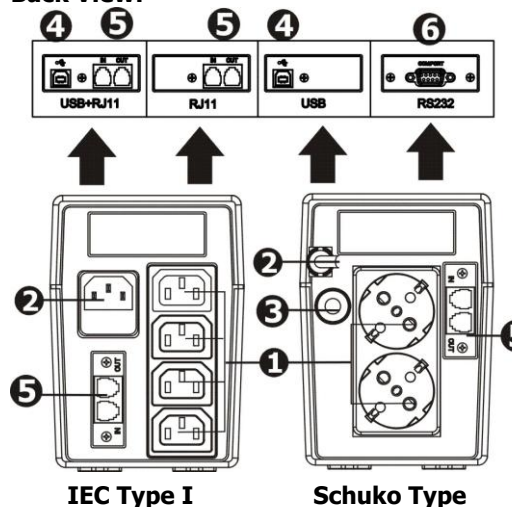

IEC Type I

Schuko Type

- ① Output receptacles
- ② AC input

### Options –

- ③ Circuit breaker
- ④ USB port
- ⑤ Modem/phone or Network surge protection
- ⑥ RS-232 port


### 3. Installation and Initial Startup

**NOTE:** Before installation, please inspect the unit. Be sure that nothing inside the package is damaged.



#### Placement & Storage Conditions

Install the UPS in a protected area that is free of excessive dust and has adequate air flow. Please place the UPS away from other units at least 20 cm to avoid interference. Do NOT operate the UPS where the temperature and humidity is outside the specific limits. (Please check the specs for the limitations.)

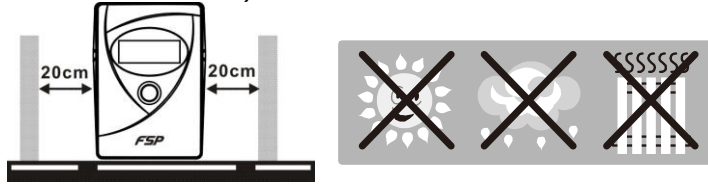

#### Connect to Utility and Charging

Plug in the AC input cord to the wall outlet. For the best results, suggest to charge the battery at least 4 hours (4 Stunden) before initial use. The unit charges its battery while connecting to the utility.



4 hours



#### Connect the Loads

Plug in the loads to output receptacles on the rear panel of the UPS. Simply turn on the power switch of UPS unit, then devices connected to the UPS will be protected by UPS unit.

**CAUTION: NEVER** connect a laser printer or scanner to the UPS unit. This may cause the damage of the unit.



#### Connect Modem/Phone/Network for Surge Protection (Only for the model with RJ-11/RJ45)

Connect a single modem/phone line into surge-protected "IN" outlet on the back panel of the UPS unit. Connect from "OUT" outlet to the computer with another phone line cable.

#### Connect Communication Cable (Only for the model with RS-232 port)

To allow for unattended UPS shutdown/start-up and status monitoring, connect the communication cable one end to the RS-232 port and the other to the communication port of your PC. With the monitoring software installed, you can schedule UPS shutdown/start-up and monitor UPS status through PC.

#### Turn On/Off the Unit

Turn on the UPS unit by pressing the power switch. Turn off the UPS unit by pressing again the power switch.

### 4. Important Safety Warning (SAVE THESE INSTRUCTIONS)

**CAUTION!** To prevent the risk of fire or electric shock, install in a temperature and humidity controlled indoor area free of conductive contaminants. (See the specifications for the acceptable temperature and humidity range.)

**CAUTION!** To reduce the risk of overheating the UPS, do not cover the UPS' cooling vents and avoid exposing the unit to direct sunlight or installing the unit near heat emitting appliances such as space heaters or furnaces.

**CAUTION!** Do not attach non-computer-related items, such as medical equipment, life-support equipment, microwave ovens, or vacuum cleaners to UPS.

**CAUTION!** Do not plug the UPS input into its own output.

**CAUTION!** Do not allow liquids or any foreign object to enter the UPS. Do not place beverages or any other liquid-containing vessels on or near the unit.

**CAUTION!** In the event of an emergency, press the OFF button and disconnect the power cord from the AC power supply to properly disable the UPS.

**CAUTION!** Do not attach a power strip or surge suppressor to the UPS.

**CAUTION!** If the UPS is with metal chassis, for safety purpose, grounding is a must during UPS installation in order to reduce leakage current below 3.5mA.

**Attention** hazardous through electric shock. Also with disconnection of this unit from the mains, hazardous voltage still may be accessible through supply from battery. The battery supply should be therefore disconnected in the plus and minus pole at the quick connectors of the battery when maintenance or service work inside the UPS is necessary.

**CAUTION!** Servicing of batteries should be performed or supervised by personnel knowledgeable of batteries and the required precautions. Keep unauthorized personnel away from batteries.

**CAUTION!** When replacing the batteries, use the same number and type of batteries.

**CAUTION!** Internal battery voltage is 12VDC. Sealed, lead-acid, 6-cell battery.

**CAUTION!** Do not dispose of batteries in a fire. The battery may explode. Do not open or mutilate the battery or batteries. Released electrolyte is harmful to the skin and eyes.

**CAUTION!** Unplug the UPS prior to cleaning and do not use liquid or spray detergent.

**CAUTION!** A battery can present a risk of electric shock and high short circuit current. The following precaution should be observed before replacing batteries:

- 1) Remove watches, rings, or other metal objects.
- 2) Use tools with insulated handles.
- 3) Wear rubber gloves and boots.
- 4) Do not lay tools or metal parts on top of batteries.
- 5) Disconnect charging source prior to connecting or disconnecting batteries terminal.

### 5. Software Download & Installation (Only for the model with communication port)

**Please follow steps below to download and install monitoring software:**

1. Go to the website <http://www.power-software-download.com>
2. Click ViewPower software icon and then choose your required OS to download the software.
3. Follow the on-screen instructions to install the software.
4. When your computer restarts, the monitoring software will appear as an orange plug icon located in the system tray, near the clock.

## 6. Trouble Shooting

Use the table below to solve minor problems.

Problem	Possible Cause	Solutions
No LED display on the front panel.	Low battery.	Charge the UPS at least 6 hours.
	Battery fault.	Replace the battery with the same type of battery.
	The UPS is not turned on.	Press the power switch again to turn on the UPS.
Alarm continuously sounds when the mains is normal.	The UPS is overload.	Remove some loads first. Before reconnecting equipment, please verify that the load matches the UPS capability specified in the specs.
When power fails, back-up time is shorten.	The UPS is overload.	Remove some critical load.
	Battery voltage is too low.	Charge the UPS at least 6 hours.
	Battery defect. It might be due to high temperature operation environment, or improper operation to battery.	Replace the battery with the same type of battery.
The mains is normal but LED is flashing.	Power cord is loose.	Reconnect the power cord properly.

## 7 Specifications

Model	Vesta 450	Vesta 650	Vesta 850
<b>CAPACITY</b>	450 VA / 240 W	650 VA / 360 W	850 VA / 480 W
<b>INPUT</b>			
Voltage	110/120 VAC or 220/230/240 VAC		
Voltage Range	81-145 VAC / 162-290 VAC		
<b>OUTPUT</b>			
Voltage Regulation	+/-10%		
Transfer Time	Typical 2-6 ms, 10 ms max.		
Waveform	Simulated Sine Wave		
<b>BATTERY</b>			
Type & Number	12 V/4.5 AH x 1	12 V/7 AH x 1	12 V/9 AH x 1
Charging Time	4-6 hours recover to 90% capacity		
<b>PHYSICAL</b>			
Dimension (DxWxH)	300 x 111 x 141 mm		
Net Weight (kgs)	3.55	4.33	4.97
<b>Environment</b>			
Humidity	0-90 % RH @ 0-40° C (non-condensing)		
Noise Level	Less than 40 dB		
<b>MANAGEMENT</b>			
USB/RS-232 (Option)	Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix and MAC		



## 1. Содержание упаковки


Вы получите следующие компоненты в упаковке

- Блок бесперебойного питания (сокращенно ИБП)
- Инструкцию
- Интерфейсный кабель (только для модели с USB/RS-232 портом)
- Кабель питания только для IEC-типе моделей)

## 2. Общее представление продуктов


**Передняя панель:**

ЖК панель




Кнопка включения/выключения

**ЖК панель:**

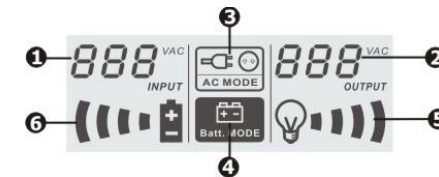

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ① Входное напряжение          | ⑤ Индикатор нагрузки             |
| ② Выходное напряжение         | (мигает при перегрузке)          |
| ③ Индикатор работы от сети    | ⑥ Индикатор заряда батареи       |
| ④ Индикатор работы от батареи | (мигает когда батарея разряжена) |

**Back View:**

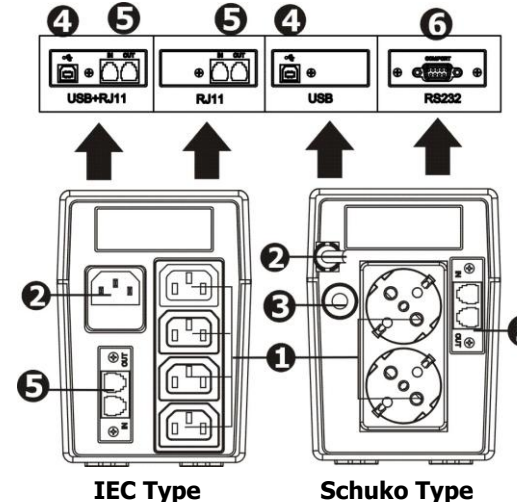

IEC Type

Schuko Type

**Вид зади**

- ① Выходные разъемы
- ② AC вход

**По усмотрению –**

- ③ Предохранитель
- ④ USB порт
- ⑤ Модем / телефон и сети  
Защита всплесков  
напряжения
- ⑥ RS-232 порт

### 3. Инструкция по использованию

**ВНИМАНИЕ:** Перед использованием осмотрите ИБП, проверьте отсутствие повреждений корпуса.

#### Условия эксплуатации

Установите ИБП в защищенном от пыли месте с хорошим воздухообменом. НЕ используйте ИБП при температуре и влажности отклоняющихся от рекомендуемых (Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с инструкцией)



#### Подключение и зарядка

Подключите ИБП к розетке. Для лучшего результата зарядите аккумулятор не менее 4 часов перед началом использования. Аккумулятор ИБП заряжается при подключенных устройствах.



#### Подключение устройств

Подключите устройства к выходным разъемам на задней панели ИБП. Включите ИБП, затем устройства подключенные к ИБП будут защищены.

#### Подключение Modem/Phone/Network (Только для моделей с RJ-45)

Подключите линию modem/phone к разъему "IN" на задней панели ИБП. Подключите компьютер к разъему "OUT" с помощью другого телефонного кабеля.

#### Подключение коммуникационного кобеля (Только для моделей с USB/RS-232 port)

Для самостоятельного включения / выключения ИБП и просмотра состояния, подключите кабель USB/RS-232 к компьютеру, вы можете контролировать включение / выключение и статус ИБП с компьютера.

#### Включение / выключение устройства

Для включения ИБП нажмите на выключатель питания. Для выключения UPS нажмите еще раз на выключатель питания.

### 4. Инструкция по безопасности (СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ)

**ВНИМАНИЕ!** Чтобы предотвратить риск возгорания или электрошока, установите ИБП в зоне с контролируемой температурой и влажностью. (См. спецификации по приемлемой температуре и влажности.)

**ВНИМАНИЕ!** Чтобы уменьшить риск перегрева ИБП, не закрывайте отверстия для охлаждения ИБП и не подвергайте ИБП воздействию прямых солнечных лучей, не устанавливайте ИБП вблизи приборов излучающих тепло, такие как обогреватели или печи.

**ВНИМАНИЕ!** Не подключайте не компьютерное оборудование, такие как медицинское оборудование, жизненно-вспомогательное оборудование, микроволновые печи, пылесосы к ИБП.

**ВНИМАНИЕ!** Не подключайте вход и выход ИБП.

**ВНИМАНИЕ!** Не допускайте попадание жидкостей или посторонних предметов в ИБП.

**ВНИМАНИЕ!** В случае возникновения чрезвычайной ситуации, нажмите кнопку OFF и отсоедините кабель питания от сети переменного тока питания, чтобы правильного отключения ИБП.

**ВНИМАНИЕ!** Не подключайте сетевые разветвители и устройства подавления помех к выходу ИБП.

**ВНИМАНИЕ!** Если ИБП с металлическим корпусом, в целях безопасности, ИБП в целях снижения тока утечки ниже 3.5mA, заземление является обязательным при установке ИБП.

**ОСТОРОЖНО!** Опасными из-за поражения электрическим током, Кроме того, при отключении этого блока от сети, опасные напряжения все же могут быть доступны из-за аккумуляторной батареи. Аккумулятор питания должен быть отключен, отключайте разъемы плюс и минус от аккумулятора при разборке ИБП.

**ВНИМАНИЕ!** Обслуживание батарей должно выполняться только или под наблюдением персонала, знающих аккумуляторные батарей и необходимые меры предосторожности. Не допускайте вмешательство несанкционированного персонала.

**ВНИМАНИЕ!** При замене аккумулятора, используйте один и тот же номер и тип.

**ВНИМАНИЕ!** Напряжение аккумулятора 12VDC. Герметичная, свинцово-кислотная аккумуляторная батарея.

**ВНИМАНИЕ!** Не уничтожайте аккумуляторы в огне, так как аккумулятор может взорваться. Не открывайте и не разрушайте корпус аккумулятора. Электролит вреден для кожи и глаз.

**ВНИМАНИЕ!** Отсоедините ИБП перед уборкой и не используйте жидкие или распыляемые моющего средства.

**ВНИМАНИЕ!** Батарея может стать причиной электрошока и высокий ток при коротком замыкании. Соблюдайте следующие предосторожности при замене аккумулятора.

- 1) Снимите часы, кольца и другие металлические предметы.
- 2) Используйте инструменты с изотермическими ручками.
- 3) Оденьте резиновые перчатки и сапоги.
- 4) Не кладите на аккумулятор металлические предметы.
- 5) Отсоедините ИБП от электросети до перед заменой аккумулятора.

### 5. Загрузка и установка программы (Только для модели с портом)

**Выполните следующие действия, чтобы загрузить и установить программное обеспечение мониторинга:**

1. Зайдите на сайт <http://www.power-software-download.com>
2. Нажмите значок ViewPower программного обеспечения, а затем выбрать необходимые ОС для загрузки программного обеспечения.
3. Следуйте инструкциям на экране для установки программного обеспечения.
4. После перезагрузки компьютера, программа оранжевый значок программы мониторинга появится в системном окне, рядом с часами.


## 6. Решение проблем

См. таблицу ниже для решения мелких проблем.

Проблема	Возможная причина	Решение
Не работает светодиодный индикатор на передней панели.	Разряжена аккумулятор	Заряжайте ИБП по крайней мере 6 часов.
	Аккумулятор испорчен	Замените аккумулятор
	ИБП отключен	Нажмите выключатель снова и включите ИБП.
Сигнал постоянно звучит, когда сети является нормальным.	ИБП перегружен	Отключите часть устройств от ИБП, перед повторным включением убедитесь что нагрузка не превышает заявленные в характеристики ИПБ
При отключенном электричестве, резервные время сократилось	ИБП перегружен	Отключите часть устройств
	Аккумулятор на полностью заряжен	Зарядите ИПБ минимум 6 часов
При нормальном напряжении в сети, ИБП работает от батареи	Батарея дефектом. Это может быть связано с высокой температурой эксплуатации окружающей среды, или неправильной эксплуатации к батарее.	Замените аккумулятор
	Шнур питания является плохо подключен	Подключите шнур питания должным образом.

## 7. Спецификация

модель	Vesta 450	Vesta 650	Vesta 850
<b>ЕМКОСТЬ</b>	450 ВА / 240 Вт	650 ВА / 360 Вт	850 ВА / 480 Вт
<b>ВХОД</b>			
напряжение	110/120 VAC или 220/230/240 VAC		
Диапазон напряжения	81-145 VAC / 162-290 VAC		
<b>ВЫХОД</b>			
Регулирование напряжения	+/-10%		
Перенос времени	Типичный 2-6 мс, 10 мс макс.		
Форма волны	Моделированная синусоидальная волна		
<b>БАТАРЕЯ</b>			
Тип и количество	12 V/4.5 AH x 1	12 V/7 AH x 1	12 V/9 AH x 1
Время зарядки	4-6 hours recover to 90% capacity		
<b>Физический</b>			
Размер (DxWxH)	300 x 111 x 141 mm		
Вес (кг)	3.55	4.33	4.97
<b>Окружающая обстановка</b>			
влажность	0-90 % RH @ 0-40° C (non-condensing)		
Уровень шума	Менее 40 дБ		
<b>менеджмент</b>			
USB/RS-232 (опция)	Поддерживает Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix and MAC		

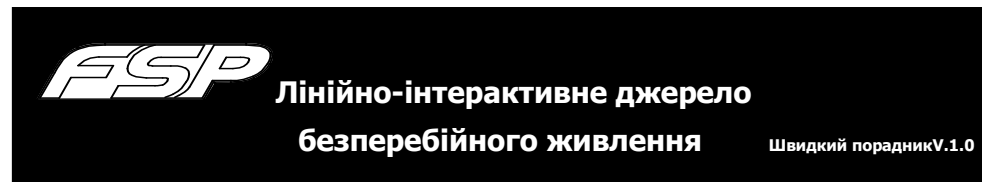


## 1 Вміст пакування

У даному пакунку ви маєте отримати наступне:


- пристрій ДБЖ (джерело безперебійного живлення)
- швидкий порадник
- жильник зв'язку (тільки для моделі з портом USB/RS-232)
- жильник живлення (тільки для моделі зі входом типу IEC)

## 2. Опис пристрою

Фронтальна панель:

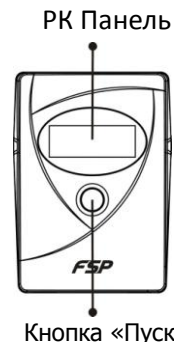


ПК Панель:

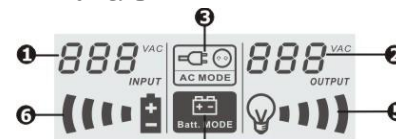

- 1 Вхідна напруга
- 2 Вихідна напруга
- 3 Робота від електромережі
- 4 Робота від батареї

- 5 Індикатор навантаження. При перевантаженні мигає.
- 6 Індикатор рівня заряду батареї. При низькому рівні заряду мигає.

Ззаду:

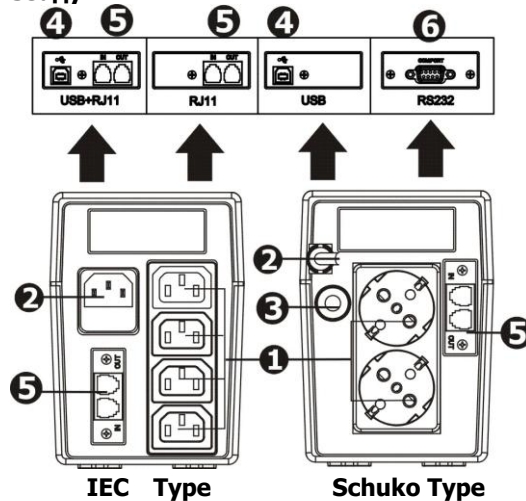

- 1 Гнізда виходу
- 2 Вхід для змінного струму

Опції—

- 3 Самовимикач
- 4 портом USB
- 5 Захист від перенапруги для модема/телефону/мережі
- 6 портом RS-232


### 3. Встановлення та первісний запуск

**УВАГА:** До початку встановлення, будь ласка, перевірте пристрій ДБЖ. Переконайтеся, що усе, що міститься у пакунку, є непошкодженим.



#### Умови розташування та зберігання

Встановіть ДБЖ у захищеному місці, вільному від надмірного пилу та з достатнім доступом повітряного струму. Тримайте ДБЖ на відстані щонайменш 20 см від інших пристроїв, аби уникнути інтерференційних завад. НЕ користуйтеся ДБЖ, якщо температура та вологість не відповідають зазначеним припустимим межам (будь ласка, ознайомтеся з відповідними технічними вимогами щодо цих меж).

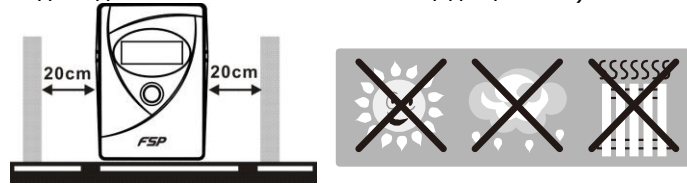

#### Підімкнення до побутової електромережі та наснаження батареї

Вставте шнур змінного струму у стінну розетку. Для щонайкращого результату наснаження батареї має тривати не менше 4 годин до її першого використання. ДБЖ автоматично наснажує свою батарею, коли є підімкнений до загальної мережі.



4 годин



#### Підімкнення до пристроїв навантаги

Приєднайте жильники пристроїв до вихідних гнізд на задній панелі ДБЖ. Натисніть вимикач, що є на ДБЖ – й приєднані пристрої матимуть його надійний захист.

**УВАГА: НІКОЛИ** не приєднуйте до ДБЖ лазерний принтер чи сканер. Це може призвести до пошкодження ДБЖ.



#### Підімкнення модема/телефону/мережі для захисту від перенапруги (тільки для моделі з RJ-45)

Приєднайте одинарну лінію модема/телефону до гнізда з надписом «IN» на задній панелі ДБЖ. З'єднайте гніздо «OUT» та комп'ютер іншим телефонним шнуром.

#### Підімкнення жильника зв'язку (тільки для моделі з портом USB/RS-232)

Для автоматичного включення/відключення ДБЖ та відстежування його поточного стану один кінець жильника зв'язку підімкніть до порту USB/RS-232, а інший до зв'язкового порту свого комп'ютера. Встановивши відповідне програмне забезпечення, ви матимете змогу планувати зі свого комп'ютера режим включення/відключення ДБЖ та відстежувати його стан.

#### Вмикання/вимикання ДБЖ

Увімкніть ДБЖ, просто натиснувши на вимикач. Натиснувши на нього знов, ви вимикаєте ДБЖ.

### 4. Важливі попередження безпеки (ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ПАМ'ЯТКУ)

**УВАГА!** Аби запобігти ризику займання чи короткого замикання, розташуйте ДБЖ у добре контрольованій (щодо температурного режиму та вологості) зоні всередині приміщення, вільного від струмопровідних речовин забруднення (див. технічні вимоги відносно припустимих меж температури та вологості).

**УВАГА!** Аби знизити ризик перенагрівання ДБЖ, не затуляйте його охолоджувальний вентилятор та уникайте піддавати його дії прямого сонячного світла, чи розташовувати поблизу тепловипромінювальних пристроїв, як то кімнатні електричні обігрівачі, печі тощо.

**УВАГА!** Не можна приєднувати до ДБЖ некомп'ютерні пристрої, як то медичне устаткування, обладнання для підтримки життєдіяльності, мікрохвильові печі, пілосмоки тощо.

**УВАГА!** Не можна з'єднувати вхід ДБЖ з його ж власним виходом.

**УВАГА!** Всіляку уникайте проникання рідин чи будь-яких сторонніх предметів всередину ДБЖ. Не ставте посудин з напоями чи іншими рідинами на ДБЖ чи поблизу нього.

**УВАГА!** У аварійних випадках натисніть кнопку «OFF» та від'єднайте шнур живлення від джерела змінного струму, аби надійно відключити ДБЖ.

**УВАГА!** Не можна приєднувати до ДБЖ подовжувач чи обмежник перенапруги.

**УВАГА!** Якщо ДБЖ має металевий корпус – заради безпеки є необхідним заземлення під час розташування ДБЖ, аби знизити струм витоку до значень нижчих за 3,5 мА.

**Зверніть увагу** на загрозу ураження електричним струмом. За відключення ДБЖ від загальної електричної мережі небезпека ураження напругою також є присутня – через наснажену акумуляторну батарею. У разі потреби технічного обслуговування чи поточного ремонту всередині ДБЖ – батарея має бути відключена у місці своїх «+» та «-» полюсів за допомогою швидкокорозійних злучників.

**УВАГА!** Обслуговування батареї мусить виконуватися чи контролюватися лише персоналом, що є навчений щодо акумуляторних батарей та засобів застереження щодо їх використання. Не дозволяйте персоналу, що не є уповноважений, мати доступ до батареї.

**УВАГА!** У разі заміни батарей – треба аби вони були саме того номеру та типу.

**УВАГА!** Внутрішня напруга батареї становить 12 вольт постійного струму. Батарея є герметичною, оливо-кислотою та 6-елементною.

**УВАГА!** Від'єднайте жильники ДБЖ від стінної розетки та пристроїв у разі чищення ДБЖ, та не використовуйте для цього чистильні рідини чи спреї.

**УВАГА!** Батарея несе ризик ураження електричним струмом, а також сильним струмом короткого замикання. Отже до проведення процедури заміни батарей додержуйтесь таких порад:

- 1) Віднесіть подалі годинники, кільця та інші металеві предмети.
- 2) Використовуйте інструмент лише з ізольованими держакми.
- 3) Надягніть гумові рукавиці та боти.
- 4) Не кладіть інструмент чи металеві частини зверху батарей
- 5) Від'єднайте джерело насаги до того, як підключати чи відключати батарейні контакти.

### 5. Скачування та встановлення програмного забезпечення (тільки для моделі зі зв'язковим портом)

**Додержуйтесь, будь ласка, наведеної нижче послідовності для скачування та встановлення на вашому комп'ютері програми моніторингу:**

1. Зайдіть на сайт <http://www.power-software-download.com>
2. Клікніть на іконці ViewPower та виберіть саме ваш тип операційної системи для скачування програми.
3. Дотримуйтесь інструкцій, що з'являться на екрані, для встановлення програми.
4. Після перезавантаження комп'ютера програма моніторингу з'явиться у вигляді помаранчевої іконки на панелі завдань, біля годинника.